



СООО «ЦСП БЗС»

213500, Могилевская обл.,  
г. Кричев, пр-т Комсомольский, 137



ISO 9001:2015

ПАСПОРТ № 1120



плита цементно-стружечная (ЦСП)  
ГОСТ 26816-2016

Аттестат аккредитации: ВУ/112 2.4678  
Сертификат соответствия № ВУ/112 03.11.008 03124

Марка и размер ЦСП - 1 3200×1200× 12


Номер партии: 223/19

Дата формовки/ изготовления: 26.06.2019г/02.07.2019г

Количество плит в партии, м<sup>3</sup>: 66,3

**Результаты испытаний**

Наименование показателя	Фактические данные	Норма для плит	
		ЦСП-1	ЦСП-2
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1310	от 1100 до 1400	
Влажность, %	10,9	от 6 до 12	
Разбухание по толщине за 24ч, %, не более	0,5	1,5	
Водопоглощение за 24ч, %, не более	14,0	16	
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее для плиты толщиной, мм	12,5	до 12,0	9,0
от 12,0 включ. до 15,0		10,0	8,0
от 15,0 включ. до 19,0		10,0	8,0
от 19,0 включ. и более		9,0	7,0
Толщина, мм	12,1	до 12,0	±0,8
от 12,0 включ. до 15,0		±1,0	±1,1
от 15,0 включ. до 19,0		±1,2	±1,3
от 19,0		±1,5	±1,6
Шероховатость поверхности пласти Rz, мкм, не более	Соотв.	320	
Отклонение от перпендикулярности кромок плит, %	0,02	не более 0,2% длины плиты	
Отклонение от плоскостности, мм	0,5	не более 0,8 мм	не более 1,0 мм
Отклонение от прямолинейности кромок, мм	0,1	не более 1,0 мм на 1 м длины кромки	
Сколы кромок и выкрашивание углов, мм	-	Не допускаются более предельных отклонений по длине (ширине) плиты	
Пятна, в том числе от масла, ржавчины и др.	-	Не допускаются	Не допускаются более 1шт. диаметром более 20мм на 1м <sup>2</sup>
Вмятины	-	Не допускаются более 1шт. глубиной более 1мм, диаметром более 10мм на 1м <sup>2</sup>	Не допускаются более 3шт. глубиной более 2мм, диаметром более 20мм на 1м <sup>2</sup>
Расслоения плит по толщине, посторонние включения и механические повреждения: трещины, выбоины, разломы и др.	-	Не допускаются	

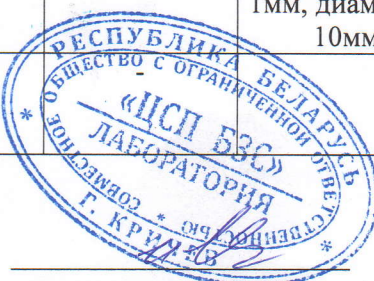

Ответственный:

Шилова И.В.